
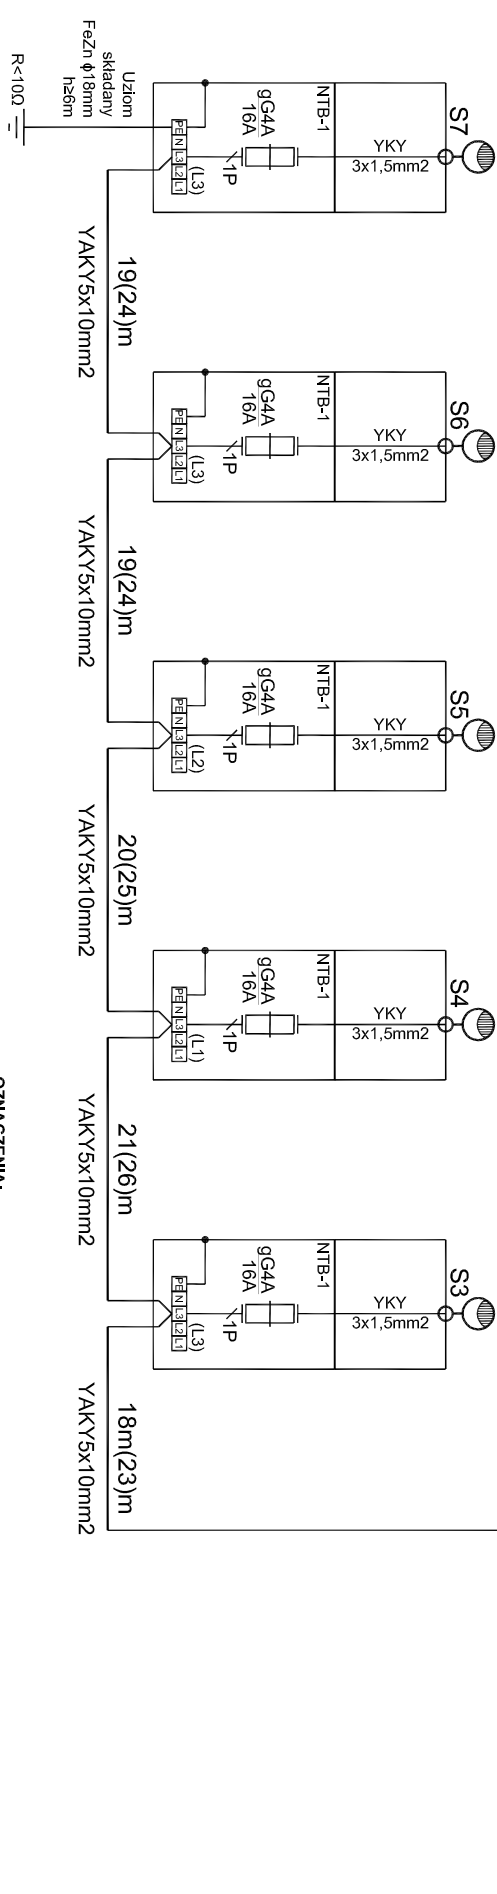


Proj.SO  
(widok wewnętrzny)

Proj.SO  
(widok zewnętrzny)

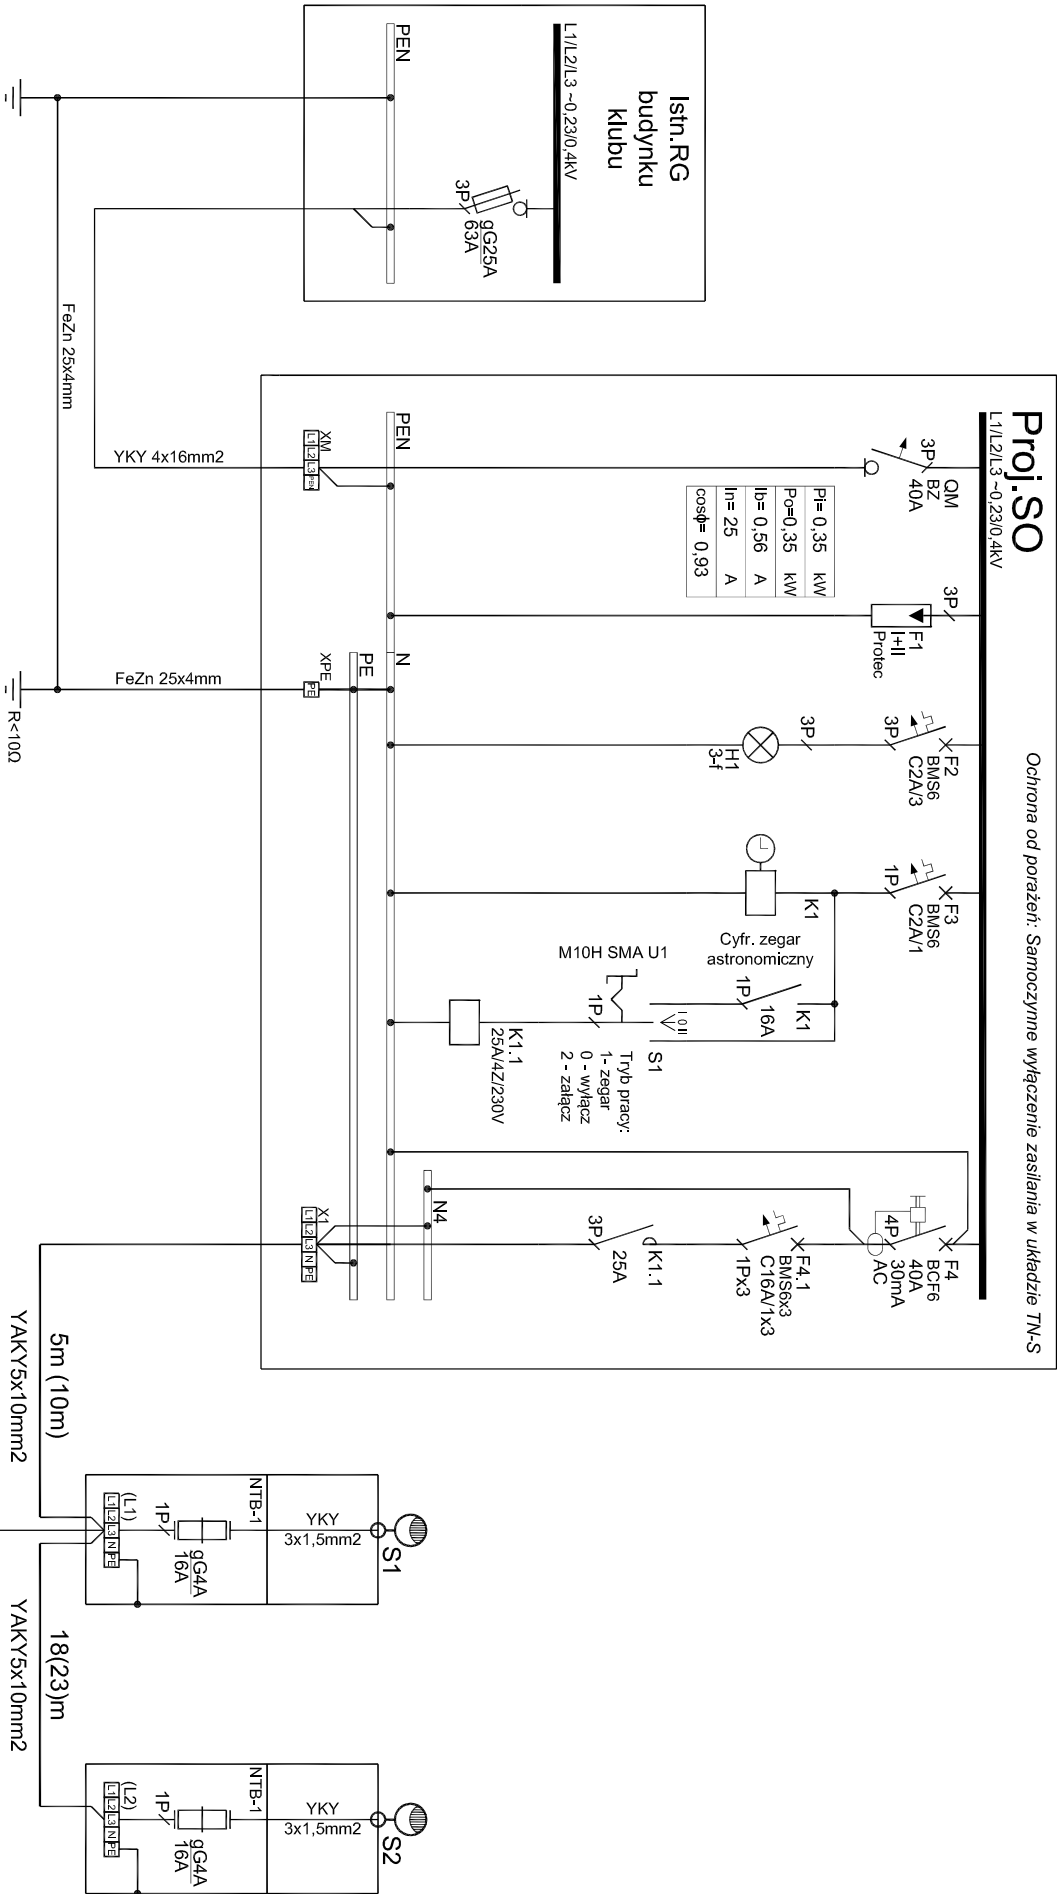

UWAGI:


- Drzwi wyposażać w zamki ograniczające dostęp osób niepowołanych.
- Wszystkie kable oznaczać stosując typowe oznaczniki kablowe zawierające informacje (typ kablaprzekrót żył, kierunek, data ułożenia, długość odcinka/długość całkowita [m]).
- Wszystkie aparaty stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji oświetlenia terenu.

OZNACZENIA:

■ Aparaty przewidziane do montażu (wg. schematu)

WYPOSAŻENIE OBUDOWY:

1. Obudowa termoutwardzalna IP44 400x440
  2. Obudowa termoutwardzalna IP44 400x570
  3. Zamek (wkladka bebenikowa)
  4. Fundament termoutwardzalny FT-1
  5. Uchwył kablowy
  6. Klatownik 40x20x2
  7. Blacha montażowa
  8. Wspornik montażowy
  9. Szyba TH35 dł. 355mm
  10. Szyba PE AL25x4mm dł. 355mm
- 1 kpl.
  - 1 kpl.
  - 2 kpl.
  - 1 kpl.
  - 2 kpl.
  - 1 szt.
  - 1 szt.
  - 4 szt.
  - 4 szt.
  - 1 szt.

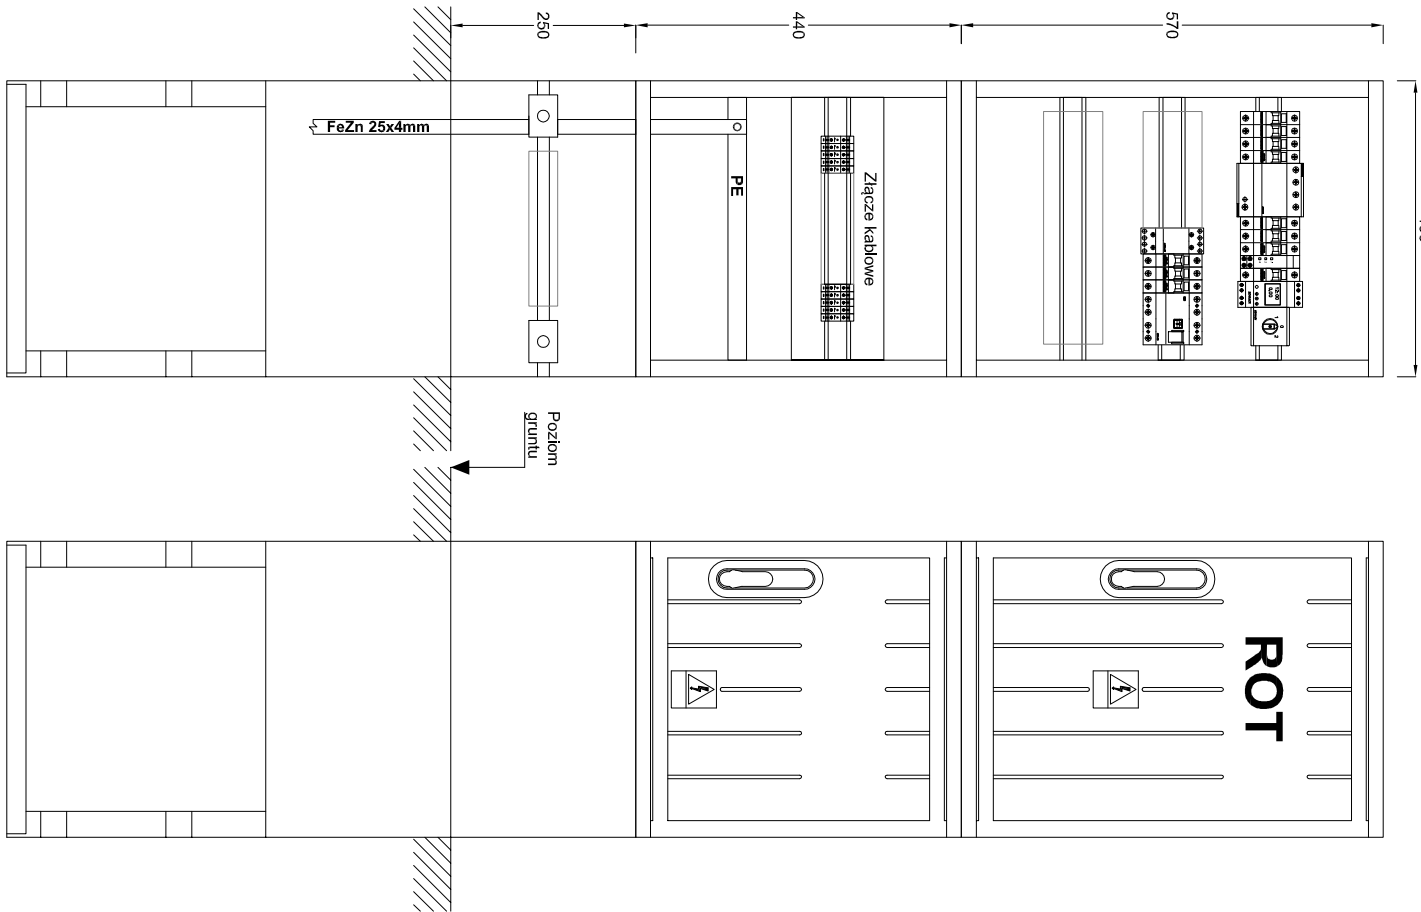

AJM-INWEST Maciorowski Andrzej	
obiekt:	nr. rys.:
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	E-02
adres:	skala:
ZABIELE Dz.GEOD. 536/5	-
rodzaj opracowania:	data:
PROJEKT BUDOWLANY	grudzień 2016
prezentat opracowania:	branża:
SCHEMAT ZASILANIA - SZAFKA OŚWIETLENIOWA	INST.
faza opracowania:	elektryczne
STAN PROJEKTOWANY	
autor projektu:	podpis :
mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	
współautor:	podpis :
DOKUMENT JAKA OCHRONIĄ PRACĘ AUTORSKĄ - POWIĘZIENIE TWORCZYSTWA BEZ ZGODY AUTORKA PROJEKTU ZABUDOWY	